



WIDOK WNIĘTRZA

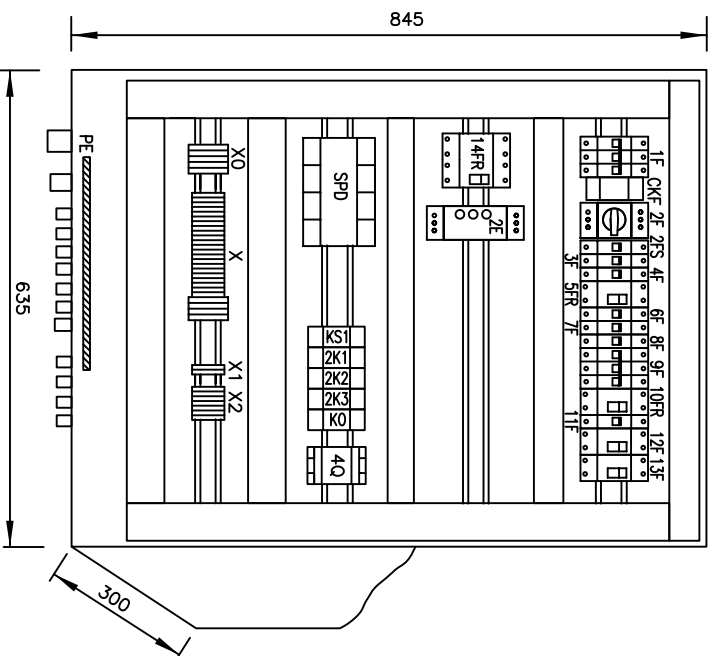

ELEWACJA

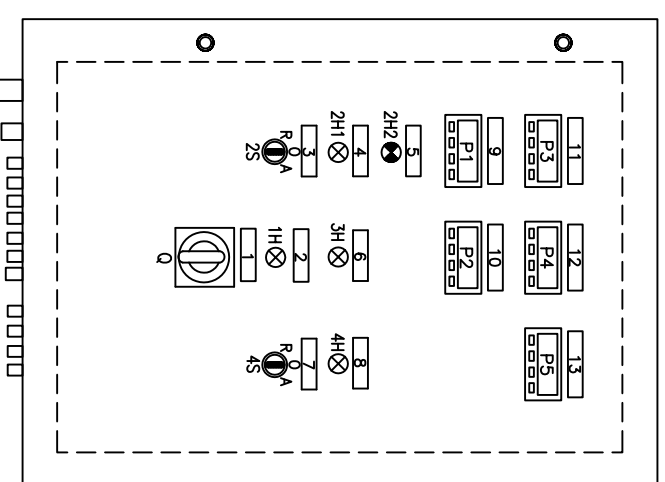

Obudowa izolacyjna IP55 z poliestru zbrojonego włóknem szklanym z drzwiami zewnętrznymi pełnymi.

		TW MEZAR			
		02-676 WARSZAWA UL. POSTĘPU 3			
OBIEKT	Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Łekawicy. Gmina Grabów nad Pilicą				
TREŚĆ	Rozdzielnica zasilająca sterownicza RP – wyposażenie				
Branża	Elektryczna				
PROJEKTOWAŁ	inż. H. Burzyński	Wz-25/92	FAZA	PBW	
OPRACOWAŁ	inż. H. Burzyński	Wz-25/92	DATA	12.2015	
OPRACOWAŁ	inż. W. Szymanski	Wz-446/94	NR RYS.	E-5	
SPRAWDZIŁ					